



**OZEO E
ECOWATT**



VMC Autorregulable
Self regulating VMC
VMC autoréglable
VMC autoregolabile
Zelfregulerende VMC



Manual de instalación. Instrucciones de uso
Installation manual. Instructions for use
Instructions de montage et d'utilisation
Manuale d'installazione. Istruzioni
Installatiehandleiding. Instructies



DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONI / AFMETINGEN

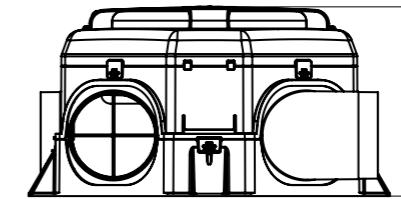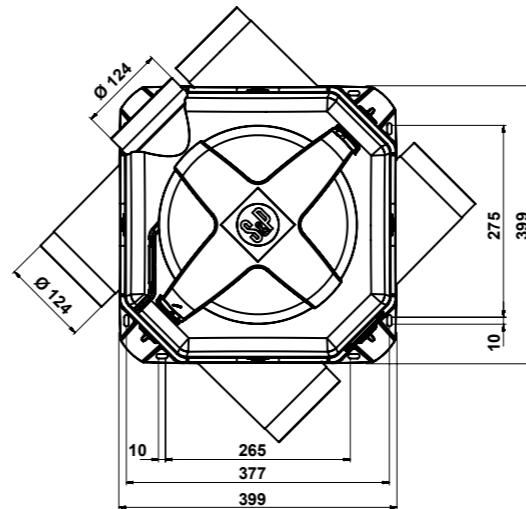

S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN S.L.U.

C/ Llevant, 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 571 93 00
Fax +34 93 571 93 01
www.solerpalau.com

Ref. 9023018501




Soler&Palau
Ventilation Group

| INFORMACIÓN PARA EL USUARIO | INFORMATION FOR THE OWNER | INFORMATION POUR LE RESIDENT | INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO | INFORMATIE VOOR DE EIGENAAR |
|--|---|---|---|--|
| <p>Su casa está equipada con un sistema de ventilación que utiliza un ventilador Soler&Palau. El ventilador extrae el aire viciado de su cocina (a través de bocas de extracción y/o campana), de los aseos y de los baños. El aire puro entra por los aireadores situados en las habitaciones, la sala de estar y el comedor. Los aireadores deben permanecer abiertos. El selector de 3 velocidades está normalmente ubicado en la cocina y permite controlar el aire extraído por el ventilador. Garantía 2 años.</p> | <p>Your residence is equipped with a Soler & Palau Whole House ventilation system which we recommend should be operated 24 hours a day. This system works by extracting stale air from the kitchen (through valves and/or cooker hood), toilets and bathroom using a central extractor fan which at the same time supplies fresh air into your lounge, sitting room, bedroom etc. through air inlets. The air inlets should remain open at all times. You will normally find 3-speed switch (option) installed in the kitchen, which controls the rate of air extraction by the fan. Warranty is 2 years.</p> | <p>Votre résidence est équipée d'un système de ventilation utilisant Soler & Palau. Le ventilateur extrait l'air pollué de votre cuisine (à travers des bouches d'extraction et/ou hotte), de vos VMC, de votre salle de bains et l'air pur rentre par des entrées d'air qui sont situées dans les chambres, le salon et la salle à manger. Les entrées d'air doivent rester ouvertes. L'interrupteur 3 vitesses (Option) est normalement installé dans la cuisine et permet de contrôler l'air extrait par le ventilateur. Garantie 2 ans.</p> | <p>La sua residenza è dotata del sistema di ventilazione Soler & Palau, che suggeriamo di lasciare in funzione 24 ore al giorno. Il sistema funziona estraendo l'aria viziata dalla cucina (mediante valvole e/o la cappa aspirante), dalle toilette e dal bagno per mezzo di un ventilatore estrattore centrale che allo stesso tempo fornisce aria pulita alla sala, al soggiorno, alla stanza da letto ecc. attraverso prese d'aria. Le prese d'aria devono restare sempre aperte. Di solito in cucina è installato un interruttore a 3 velocità (opzione) che serve a regolare la velocità con cui il ventilatore estrae l'aria. Garanzia 2 anni.</p> | <p>Uw woning is uitgerust met een Soler & Palau Whole House ventilatiesysteem dat 24 uur per dag dient te worden gebruikt. Bij dit systeem wordt oude lucht uit de keuken (via kleppen of/ en afzuigkap), toiletten en badkamer afgezogen met behulp van een centrale luchtververser die tegelijkertijd via luchtinlagen verse lucht blaast in uw portaal, zitkamer, slaapkamer, enz. De luchtinlagen moeten altijd open blijven. Normaliter zult u een schakelaar voor 3 snelheden (optie) in de keuken vinden die de luchtafzuigingsnelheid door de ventilator reguleert. Garantie 2 jaar.</p> |


| INFORMACIÓN PARA EL INSTALADOR | INSTALLER INFORMATION | INFORMATION POUR L'INSTALATEUR | INFORMAZIONI PER L'INSTALLATORE | INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR |
|---|--|---|--|--|
| <p>Para facilitar el montaje, el ventilador se suministra desmontado en tres partes. El plenum de extracción está situado encima de las toberas y del motor ventilador. Si el ventilador no puede ser montado sobre una pared gruesa que absorba el ruido y las vibraciones recomendamos utilizar silent-block. De lo contrario, el ventilador puede estar fijado directamente en la pared por 4 tornillos.</p> | <p>When you open the box, you find the plenum chamber on top of spigots and the fan/motor assembly. If the fan is not to be mounted on a solid wall recommend the use of anti-vibration cushion which can be supplied as an option. For all other circumstances mount the fan directly on the wall with 4 fixing screws.</p> | <p>Pour faciliter l'installation, le démontage du ventilateur est alimenté en 3 parties. La face d'extraction qui est en premier accessible repose sur les piquages et bloc moto-ventilateur. Si le ventilateur ne peut pas être monté sur un mur épais qui absorbe le bruit et les vibrations, nous recommandons d'utiliser des silentblocs. Sinon le ventilateur peut être fixé directement au mur par 4 vis.</p> | <p>All'apertura della scatola si troverà la camera di pressione su bocagli e il gruppo ventilatore/motore. Se non si prevede di montare il ventilatore su una parete solida, raccomandiamo di usare un cuscinetto anti-vibrazioni che è possibile richiedere a parte. In tutti gli altri casi, montare il ventilatore direttamente sulla parete con 4 viti di fissaggio.</p> | <p>Als u de box opent, zult u de stuwkamer boven de insteekende en geassembleerde ventilator/motor aantreffen. Als ventilator niet op een solide wand is gemonteerd, adviseren wij om een trillingdempend stootkussen te gebruiken die als een optie kan worden geleverd. Monteer de ventilator in alle andere situaties direct op de wand met 4 montageschroeven.</p> |

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / CONFIGURATION / DESCRIZIONE / BESCHRIJVING

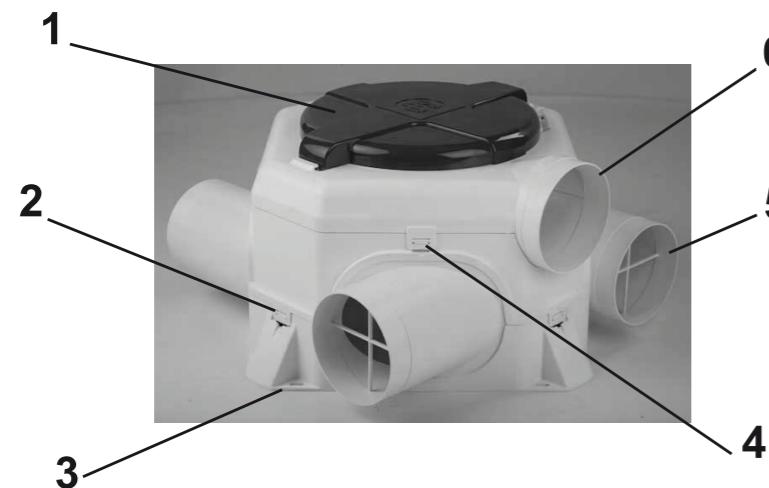


- 1- Tapa acceso ficha de conexiones / Electrical cover / Couvercle accès bornier électrique / Coperchio elettrico / Elektrische dekplaat.
- 2- Clips acceso plenum aspiración (x4) / Clips access plenum box (x4) / Clips accès plénium d'aspiration (x4) / Clip per l'accesso alla camera di aspirazione (x4) / Klemmen toegangsstuwbox (x4).
- 3- Pies de fijación (x4) / Mounting feet (x4) / Pattes de fixation (x4) / Piedino di montaggio (x4) / Montagevoeten (x4).
- 4- Clips acceso moto-ventilador (x4) / Clips access fan (x4) / Clips accès moto-ventilateur (x4) / Clip per l'accesso al ventilatore (x4) / Klemmen toegangsventilator (x4).
- 5- Toberas de aspiración pivotantes a 90° D125 mm (x4) / Exhaust air spigots to 90° D125 mm (x4) / Piguages aspiration pivotants à 90° D125 mm (x4) / Bocchagli di aspirazione da 90° D125 mm (x4) / Insteekinden voor afzuiglucht met 90° D125 mm (x4).
- 6- Tobera de descarga pivotante a 360° D125 mm / Discharge air spigot to 360° D125 mm / Piqueage refoulement pivotant à 360° D125 mm / Bocchaglio di scarico da 360° D125 mm / Insteekinde voor uitlaatlucht met 360° D125 mm.


MONTAJE / INSTALLATION / MISE EN OEUVRE / INSTALLAZIONE / INSTALLATIE

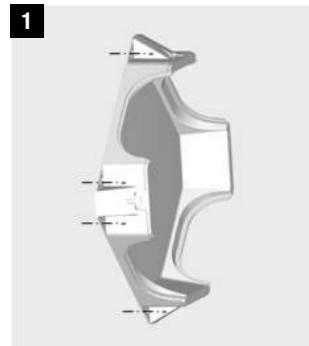


Fijar la base sobre el soporte.
Screw the plenum chamber to the wall.
Fixer la base sur le support.
Fissare la base al supporto.
Schroef de stuwkamer op de wand.

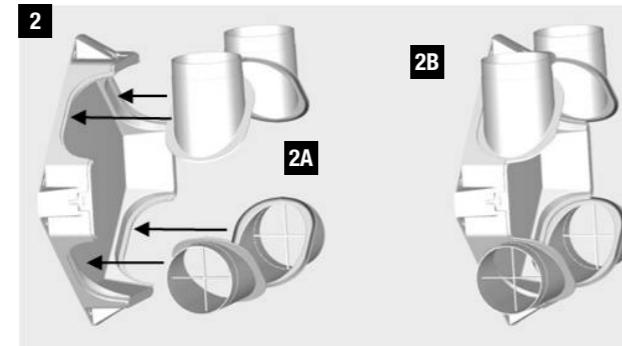


Posicionar las toberas en el sentido deseado.
Position the spigots in the desired direction.
Positionner les piquages dans le sens souhaité.
Posizionare i bocchagli nella direzione desiderata.
Positioneer de insteekinden in de gewenste richting.

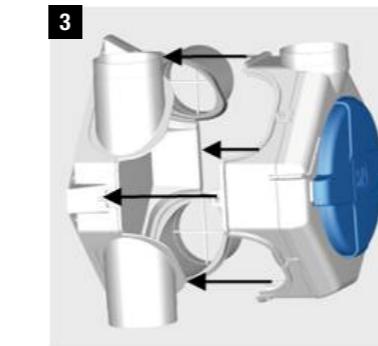

Montar el conjunto moto-ventilador.
Fit the fan assembly to the plenum box.
Monter l'ensemble moto-ventilateur.
Montare il gruppo moto-ventilatore.
Monter de geassembleerde ventilator op de stuwbox.

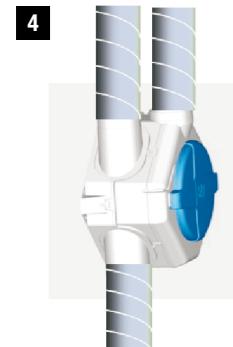


Conectar los conductos.
Connect the ducts.
Raccorder les conduits.
Collegare i condotti.
Sluit de ronde kanalen aan.

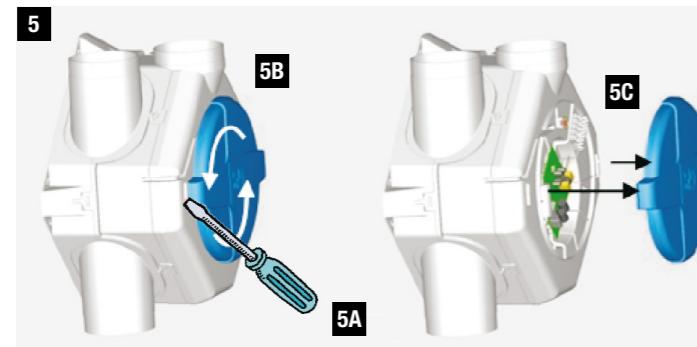

Abertura de la tapa eléctrica.
Electrical box access.
Ouverture trappe électrique.
Apertura del coperchio elettrico.
Toegang tot elektrische box.

CONEXIÓN ELÉCTRICA / ELECTRICAL CONNECTION / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ALLACCIMENTO ELETTRICO / ELEKTRISCHE AANSLUITING

- 6** Selector 3 velocidades (opción)
3 speed switch (option)
Interrupteur 3 vitesses (Option)
Interruttore a 3 velocità (opzione)
Schakelaar voor 3 snelheden (optie)

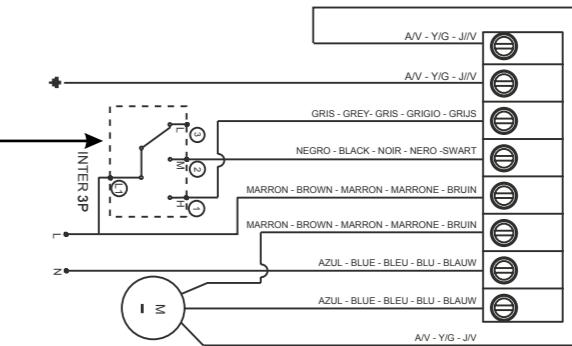

Esquema de conexión - Wiring diagram - Schéma de connection - Schema di cablaggio - Bedravingsdiagram



Después de instalar y conectar la unidad, ajustar el caudal al valor de consigna de los valores deseados, ajustando los potenciómetros. Esto es muy importante para asegurar la cantidad correcta del aire extraído y que la unidad no produzca más ruido del necesario.

After installing and connecting the unit, adjust the airflow per set point to the desired values, by turning the potentiometers. This is very important, to make sure the right amount of air is extracted, also the unit does not produce more noise than necessary.


Après l'installation et la connexion du caisson, ajuster le debit de consigne aux valeurs souhaitées, en réglant les potentiomètres. Ceci est très important, pour s'assurer que la bonne quantité d'air est extrait et que le caisson ne produise pas plus de bruit que nécessaire.

Dopo l'installazione e il collegamento dell'unità, regolare i valori di portata tramite i potenziometri. Questo è molto importante per garantire la corretta portata d'aria di estrazione in modo che il prodotto non produca più rumore del necessario.


Na het installeren en aansluiten van de unit, stel de luchthoeveelheid in op de gewenste waarden, door te draaien aan de potentiometers. Dit is zeer belangrijk, om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid lucht wordt afgezogen; de unit produceert dan ook niet meer Geluid dan nodig per aansluiting.

AJUSTE DE LAS VELOCIDADES / SPEED ADJUSTMENT / RÉGLAGE DES VITESSES / REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ / TOERENTAL AFSTELLEN

7

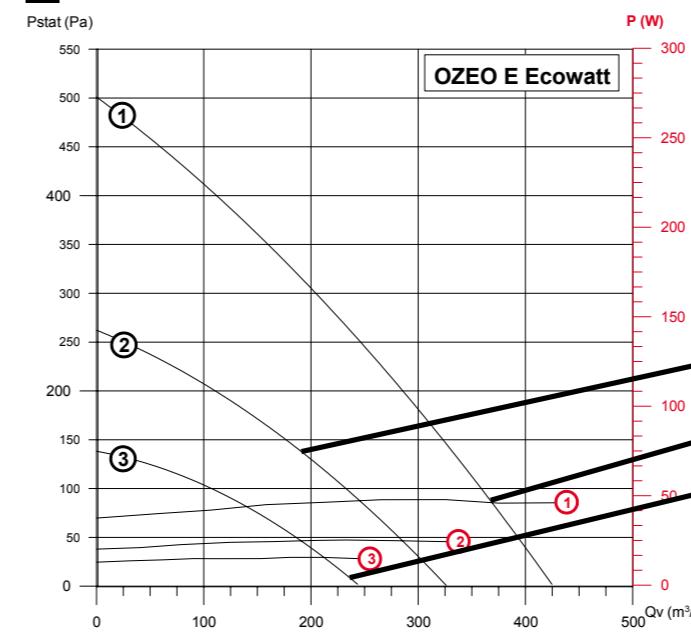


Ajuste la velocidad 2 y 3 con los potenciómetros
Adjust the speed 2 and 3 with potentiometers
Régler la vitesse 2 et 3 avec les potentiomètres
Regolare la velocità 2 e 3 con i potenziometri
Stel toerental 2 en 3 met potentiometers af

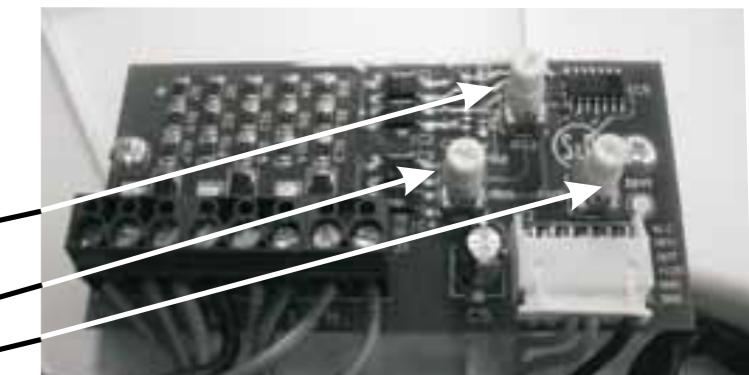

MANTENIMIENTO /MAINTENANCE / ENTRETIEN / MANUTENZIONE / ONDERHOUD

11

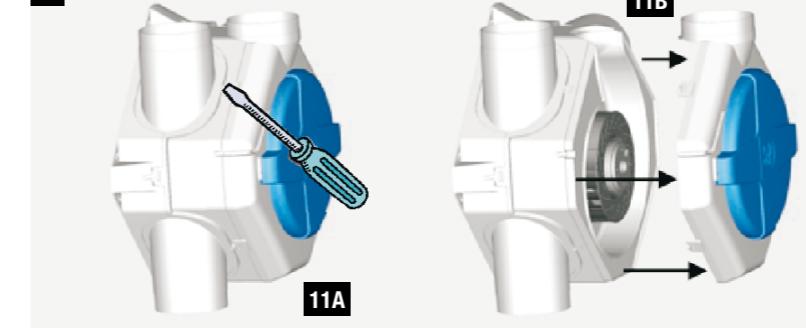

Antes de toda intervención desenchufe el aparato.
Disconnect the motor from the electrical supply before carrying out any work on the fan.
Avant toute intervention, débrancher l'appareil.
Prima di svolgere qualsiasi intervento sul ventilatore, scollegare il motore dall'alimentazione elettrica.
Maak de motor los van de stroomvoorziening alvorens werkzaamheden bij de ventilator uit te voeren.